



7. Podłącz zasilacz LED do sieci z prądem zmiennym.
Connect the LED Driver to AC mains power.
Schließen Sie das LED-Netzteil an das Wechselstromnetz an.

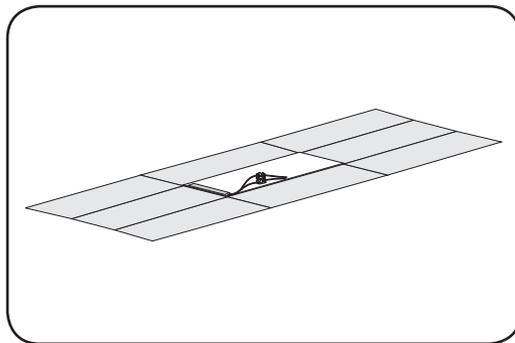

8. Podłącz zasilacz LED do sieci z prądem zmiennym.
Connect the LED Driver to AC mains power.
Schließen Sie das LED-Netzteil an das Wechselstromnetz an.

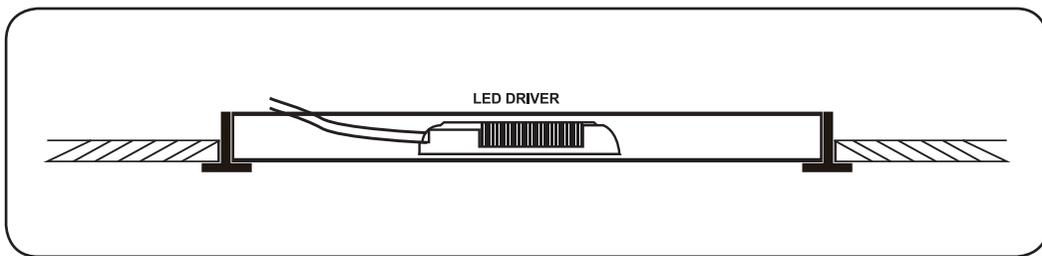

LEDOM

PANEL LED BACKLIT
SUFITOWY - WPUSZCZANY



PL

Instrukcja Montażu



ZANIM ROZPOCZNIESZ
Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia.



Instrukcja uziemienia

• Uziemienie i połączenia całego systemu powinny być zrobione według lokalnych zasad elektrycznych kraju w którym oprawa oświetleniowa jest instalowana.

▲ OSTRZEŻENIE

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

- Odłącz zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione.

PRZYGOTUJ PRZEWODY ELEKTRYCZNE

- Po więcej informacji odwołaj się do specyfikacji dla panelu LED seria PL.



Wymagania elektryczne

- Oprawa oświetleniowa LED musi być podłączona do sieci elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.

PRZECHOWYWANIE

Temperatura pracy:	-10°C to +40°C
Środowisko pracy:	suche lub wilgotne miejsce
Temperatura przechowywania:	-40°C to +60°C

RYZIKO POŻARU

- Postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa.
- Używaj tylko UL i IEC zatwierdzonych przewodów dla połączeń wejścia/wyjścia. Min. wymiary 18 AWG (0.75mm²)

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Używaj produktu według zaleceń producenta. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z producentem.

▲ POUCZENIE

Nie przerywać spójności oprawy oświetleniowej. Przykręcać tylko do otworów gwintowanych na rogach oprawy.

▲ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru. Nie montować izolacji bliżej niż 76 mm od wierzchu oprawy oświetleniowej.

LEDOM

BACKLIT LED PANEL
FOR RECESSED INSTALLATION



EN

Installation Guide



BEFORE YOU BEGIN
Please read these instruction carefully



Grounding Instructions

• The grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance to local electric code of the country where the luminaire is installed.

▲ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Turn off the power before inspection, installation or removal.
- Please ensure that the device is properly grounded.

PREPARE ELECTRICAL WIRING

- Please refer to the product manual for more information.



Electrical Requirements

- The LED Luminaire must be connected to the mains supply according to its ratings on the product label.

STORAGE INFO

Environmental Operating Temperature Range:	-10°C to +40°C
Environmental Rating:	dry or damp locations
Environmental Storage Temperature Range:	-40°C to +60°C

RISK OF FIRE

- Follow all NEC and local codes.
- Use only UL or IEC approved wire for input/output connections. Minimum size 18 AWG (0.75mm²)

SAVE THESE INSTRUCTION

Use only in the manner intended by the manufacturer. If you have any questions, contact the manufacturer.

▲ CAUTION

Do not perforate the integrity of the luminaire. Only screw into the threaded mounting bracket holes located at the four corners of the fixture

▲ WARNING!

Risk of Fire. Do not install insulation within 3 inches (76mm) of luminaire top.

LEDOM

DE

LED EINBAUPANEL BACKLIT
EINBAUPANEL ZUM DECKENEINBAU

Installationsanleitung



BEVOR SIE ANFANGEN!
Bitte lesen Sie sorgfältig alle Anweisungen.

ACHTUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR

- Trennen Sie die Stromversorgung vor der Inspektion.
- Installation oder beim Austausch.

BEREITEN SIE DIE ELEKTRO KABEL VOR

- Weitere Informationen finden Sie in der LED-Panel PL Beschreibung.



Elektrische Anforderungen

- Die LED-Leuchte muss ans Stromnetz gemäß dem Empfehlungen auf dem Produktetikett angeschlossen werden.

LAGERUNG

Arbeitstemperatur:	-10°C to +40°C
Arbeitsumgebung:	trocken oder feucht
Lagertemperatur:	-40°C to +60°C



Erdungsanweisung

- Erdung und Anschluss für das gesamte System sollte nach den örtlichen elektrischen Sicherheitsvorschriften des Landes geschehen in dem die Leuchte montiert wird.

BRANDGEFAHR

- Befolgen Sie die örtlichen Sicherheitsregeln.
- Verwenden Sie nur UL- und IEC-zugelassene Kabel für Eingangs- / Ausgangsverbindungen. Mindestmaße 18 AWG (0,75 mm²)

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF

Verwenden Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

▲ HINWEIS
Achten Sie auf die Beschaffenheit der Leuchte. Nur in die Gewindebohrungen in den Ecken des Gehäuses einschrauben.
▲ WARNUNG!
Brandgefahr. Installieren Sie die Isolierung nicht näher als 76 mm von der Oberseite der Leuchte.

PL



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na smieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

LEDIN Sp. z o.o. Sp.K. ul. Dębowa 1, 07-410 Tolibisce

EN



This device is labelled with a crossed out wheeled bin symbol with a single black line underneath (WEEE), as prescribed by the European Community Directive 2012/19/UE of 04.07.2012 and in accordance with The Waste Electrical and Electronic Equipment Act of 11 September 2015. This symbol indicates that device may not be disposed of with other household waste. The user is responsible for the disposal of this equipment through a designated "WEEE" collection points, such as local collection points, stores or designated local authority bodies. This policy is intended to promote greater efficiencies in the management of WEEE disposal and to enforce the protection of the environment and human health.

RESPONSIBLE ENTITY:

LEDIN Sp. z o.o. Sp.K. ul. Dębowa 1, 07-410 Tolibisce


DE




Das Gerät ist mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert, entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19 /UE und des Gesetzes vom 04. Juli 2012 über die gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Diese Markierung zeigt an, dass das Gerät, nach seiner Verwendung kann nicht zusammen mit den anderen Haushalt Abfällen gesetzt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die verwendete Geräte zu den Einheiten zurückzubringen, die sich mit der Sammlung von Elektrischen und Elektronischen Abfällen beschäftigen. Die Einheiten, die die Sammlungen durchführen, darunter örtliche Sammelstellen, Geschäfte und kommunalen Einheiten, ein geeignetes System schaffen, das die verwendete Geräte zurückzubringen ermöglicht. Sachgerechte Entsorgung von diesen Abfällen trägt zur Vermeidung schädlichen für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt Folgen.

DAS VERANTWORTLICHE UNTERNEHMEN:


LEDIN Sp. z o.o. Sp.K. ul. Dębowa 1, 07-410 Tolibisce

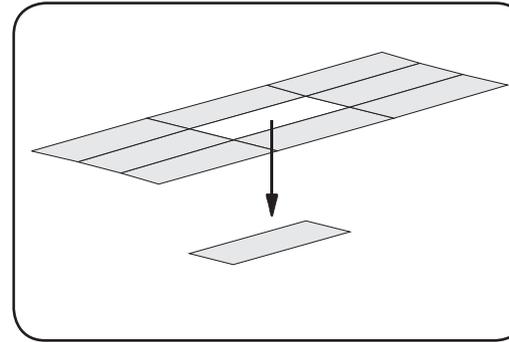


1. Zdejmij standardowy panel z sufitu podwieszanego. Remove the ceiling grid panel. Entfernen Sie das Panel von der abgehängten Decke.

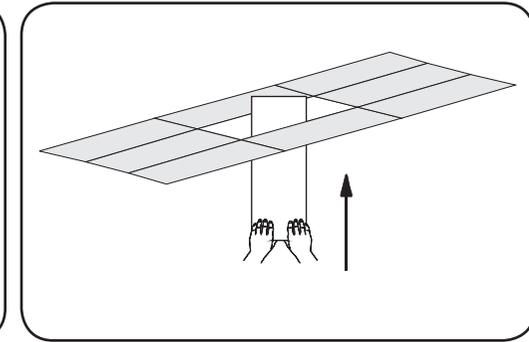


2. Umieść panel LED w suficie podwieszanym. Insert the LED Panel in the ceiling grid. Platzieren Sie das LED-Panel in dem Deckenraster.

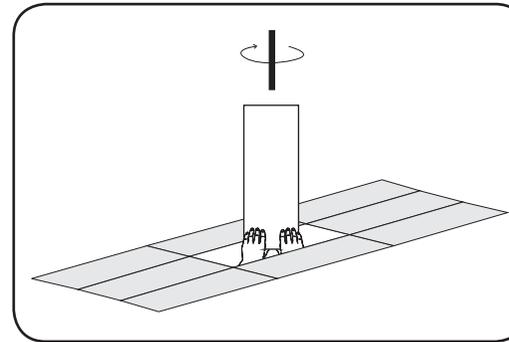


3. Obróć panel LED tak by umożliwić umieszczenie w strukturze sufitu. Rotate the Panel to insert easily in to the ceiling grid. Drehen Sie das LED-Panel, damit es problemlos in die Deckenstruktur eingefügt werden kann.

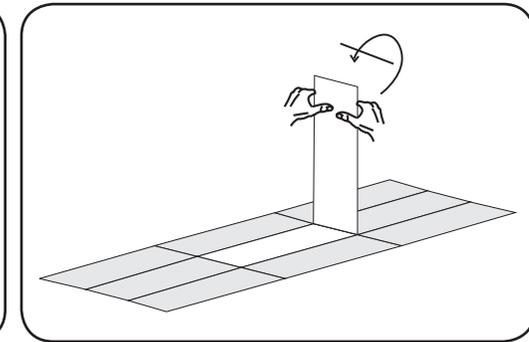

4. Umieść panel LED w strukturze sufitu. Place the LED Panel in the line with the ceiling grid. Platzieren Sie das LED-Panel in der Deckenkonstruktion.

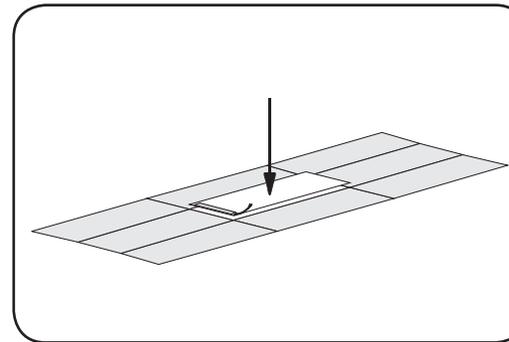

5. Upewnij się, że panel został umieszczony równo w strukturze sufitu. Ensure the Panel sits evenly inside of the T-Bar ceiling grid. Stellen Sie sicher, dass das Panel gleichmäßig im T-Bar-Deckenraster angebracht ist.

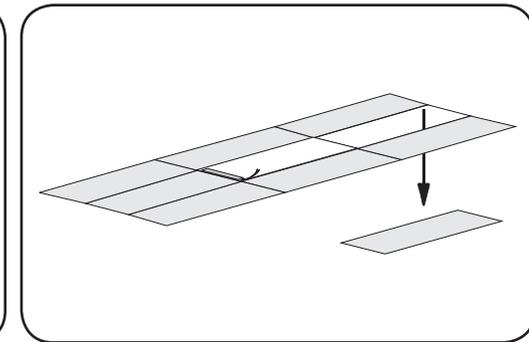

6. Wyjmij panel sufitu obok panelu LED. Remove a ceiling panel next to the LED Panel. Entfernen Sie eine Deckenverkleidung neben dem LED-Panel.